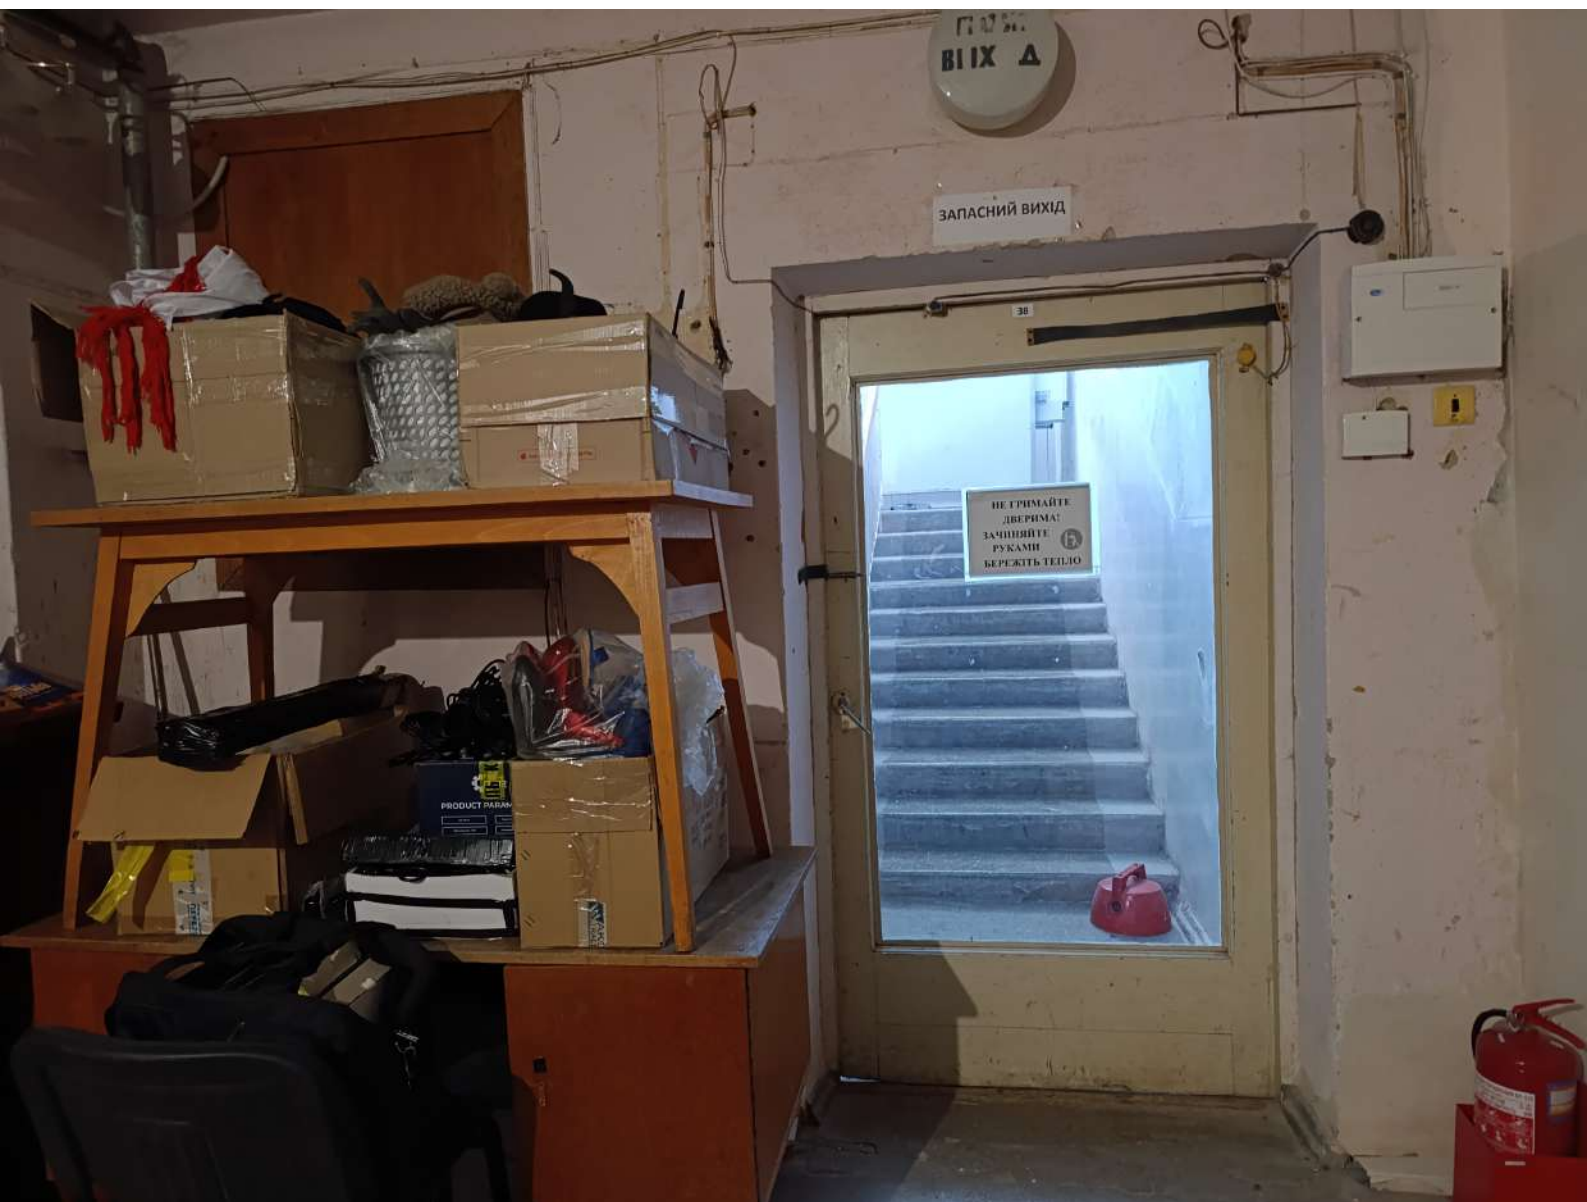














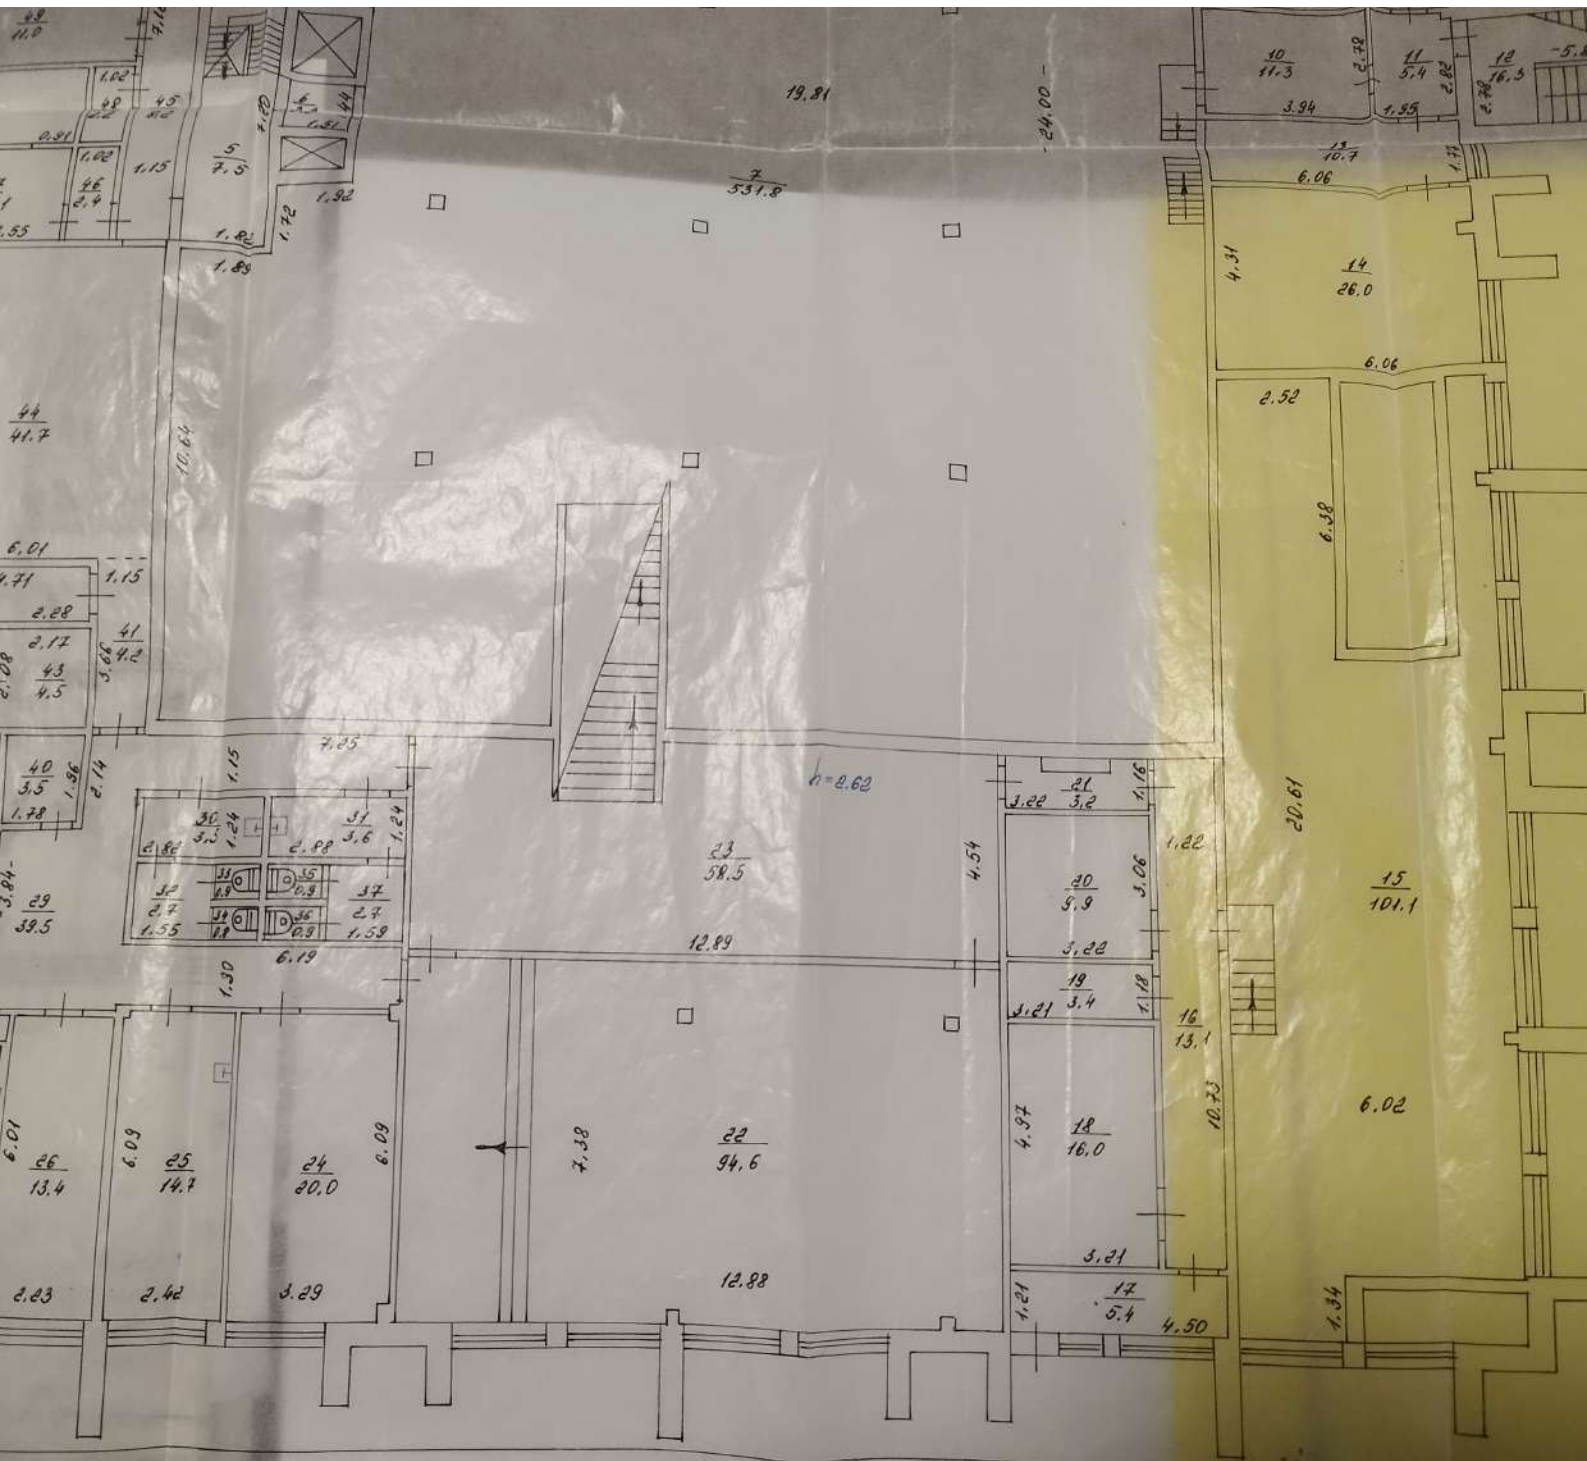

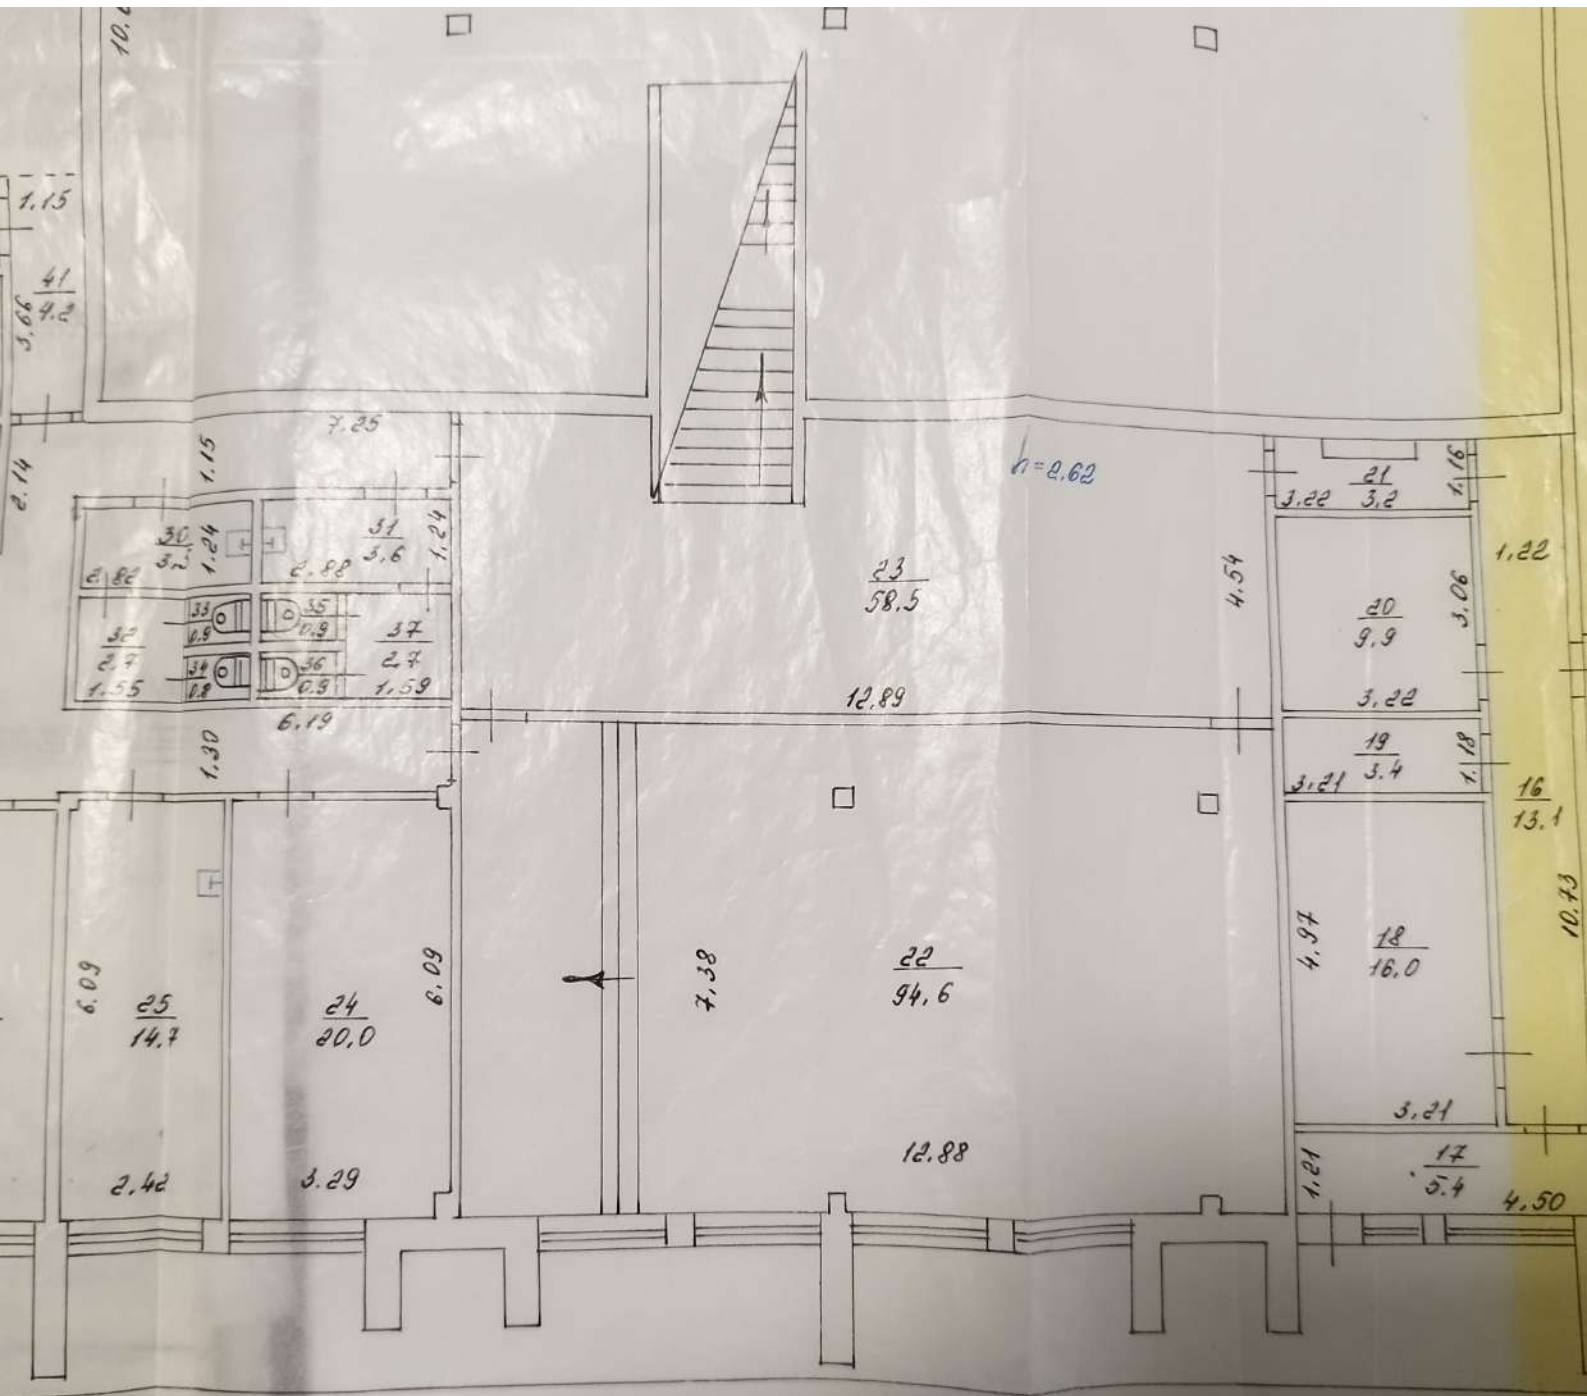



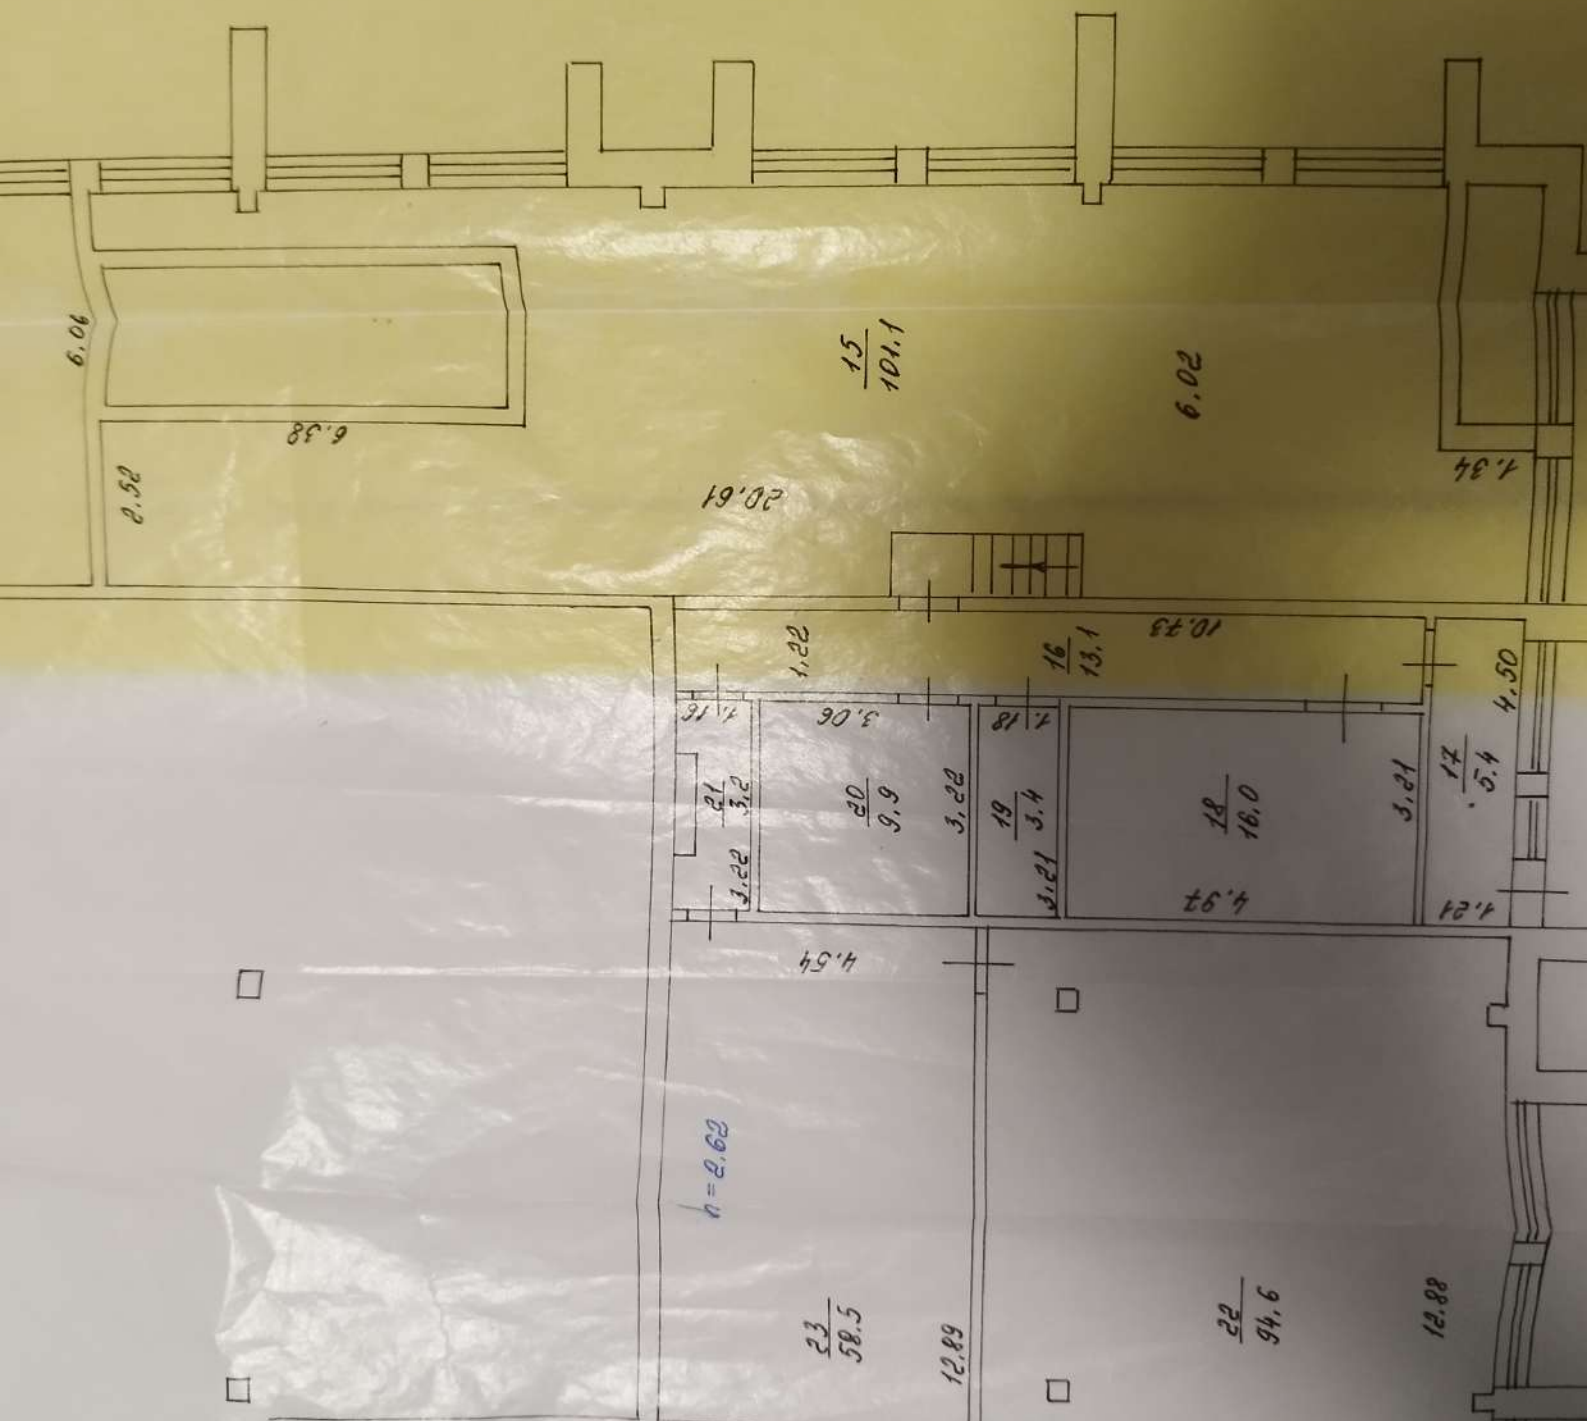


Схема розташування перемичок та отворів підвалу після капітального ремонту

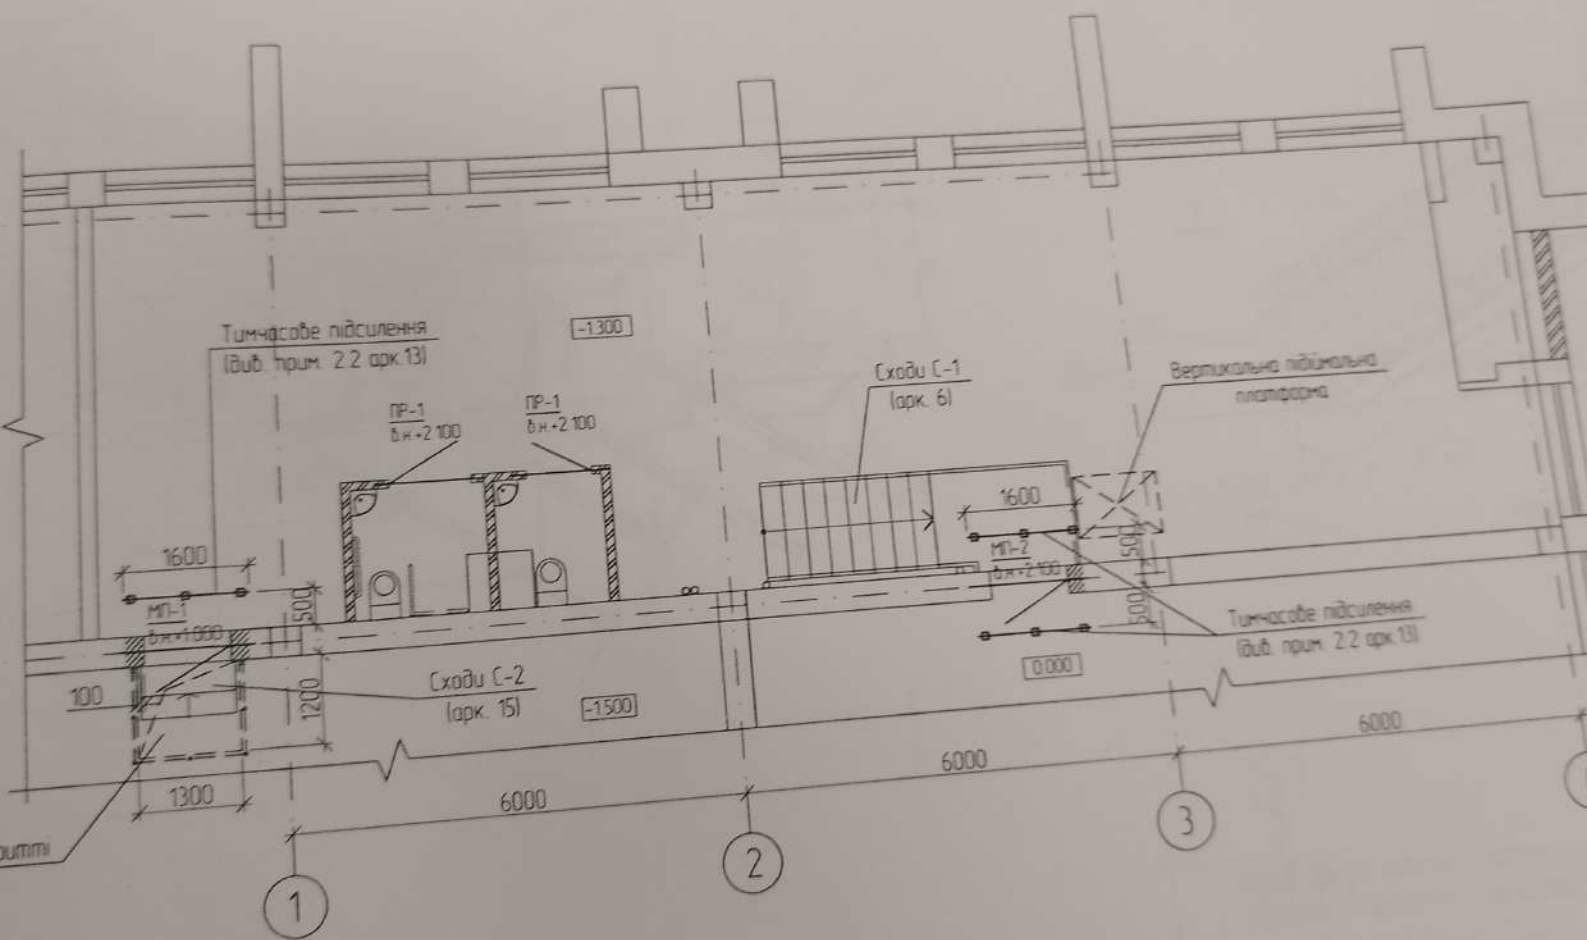

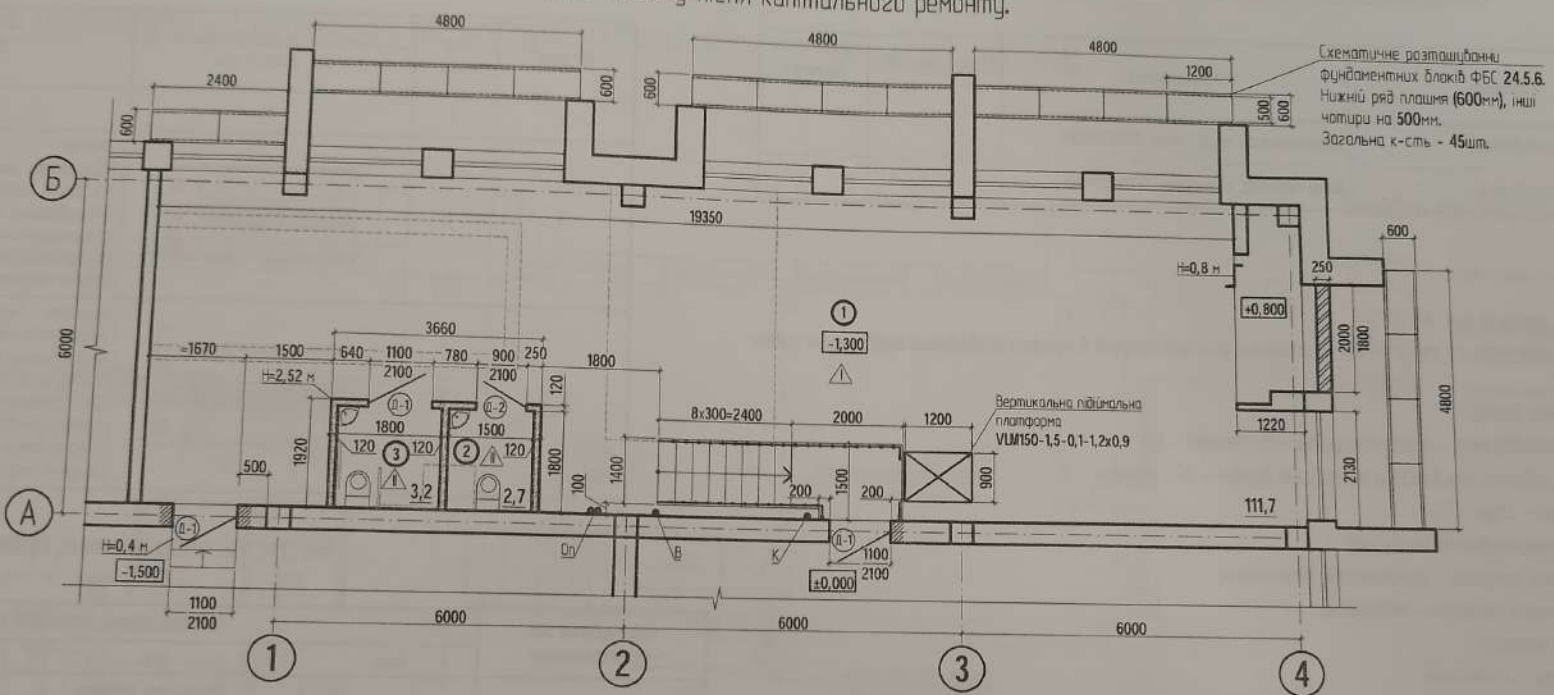План підвалу після капітального ремонту.



Експлікація приміщень

санвузлів

Розріз 2-2.



Умовні позначення

перегородки


- ③ - № приміщення
- - позначення дверей

№ прим.	Найменування
1	Підвальне приміщення
2	Санвузол
3	Санвузол для МГН

- В місцях перетину дерев'яних балок з кладкою озгорнути руберойдом в два шари.
- На період функціонування найпростішого укриття перед виконаними прорізами до низу б фундаментних блоків.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Волинської Державної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки					

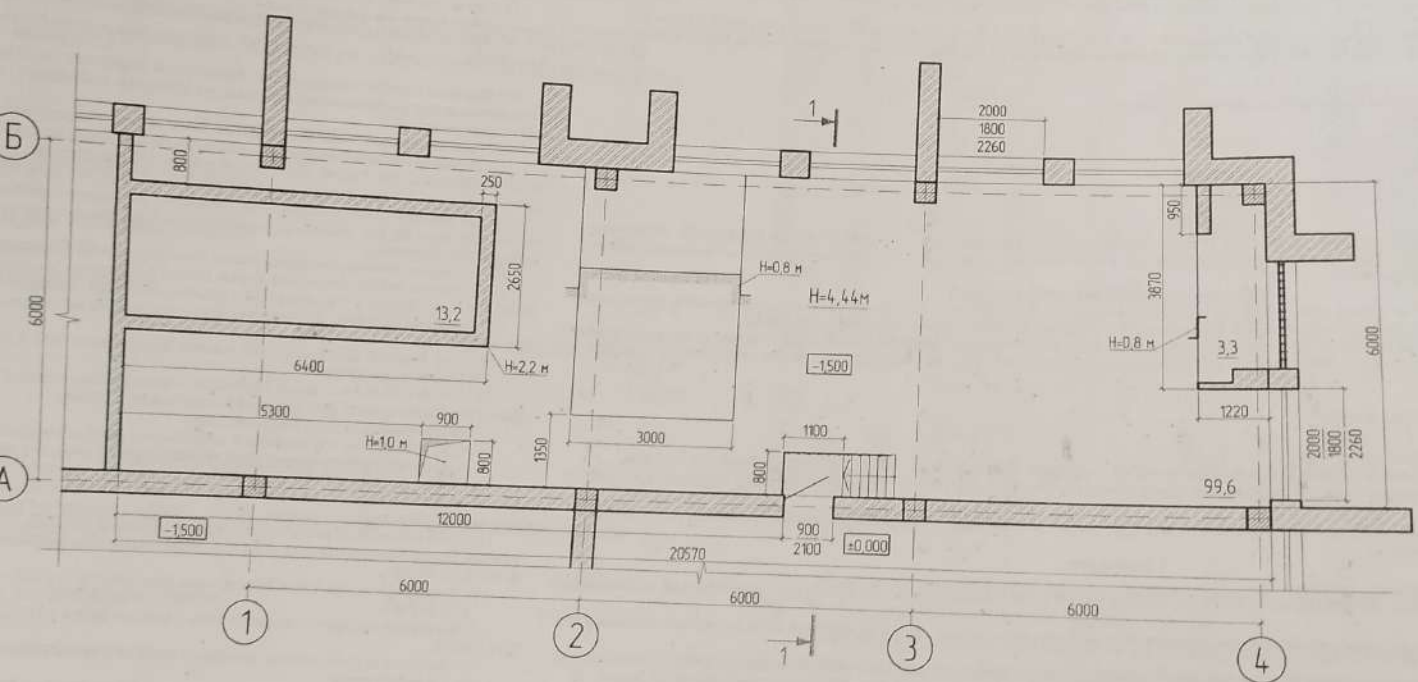План підвалу. Обмірвальні креслення



Розріз 1-1


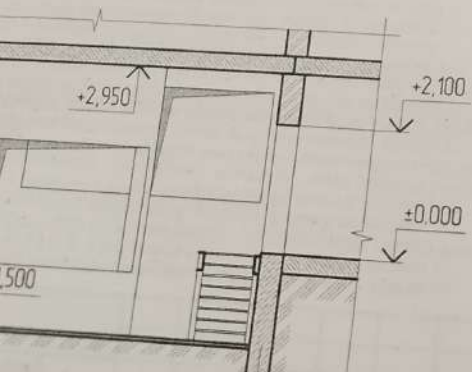


Схема розташування перемичок та отворів підлогу після комплексного ремонту

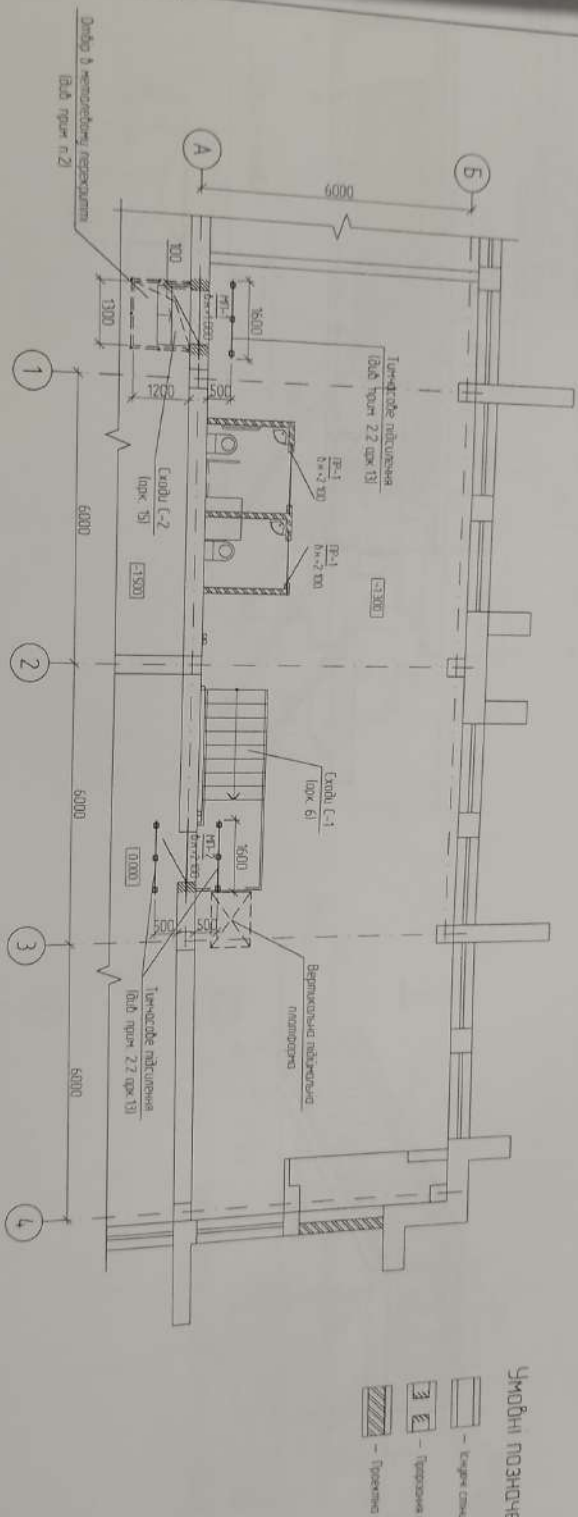

1. Дані аркуші відбитись разом з арк. 6, 12-15
2. Над місцем встановлення сходів С-2 прорізати отвір в нештатному перекритті розмір 1200х1300 мм. По периметру отвору встановити озороження (від спеціаліста на арк. 15)
3. За умовної відм. 0.000 прийнято рівень чистоти підлоги підвалу
4. Прорізання отворів виконати інструментом безударної дії. Використання кувалди, відбивних молотків забороняється.


Зм.	Км/ж	Дж	Дж	Дж	Дж
ГП	Проект	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб
Кер. сектор	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб
Перевір.	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб
Висновок	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб
Н. керів.	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб

Схема розташування перемичок та отворів підлоги після комплексного ремонту


1907

2-2

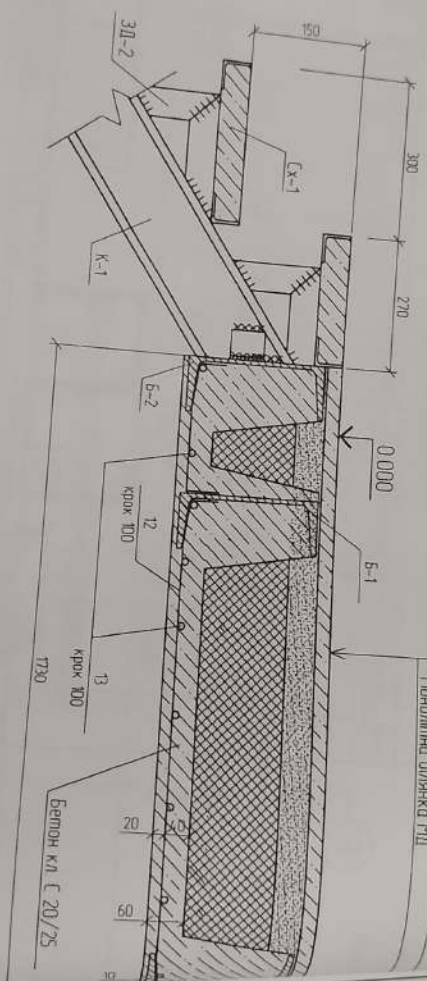
Кермична пилка
Стяжка цементна М100
Армостіжка Вр-1 150/150/4/4
Застілка керамзитовим зрізів
Монолітна ділянка МД



3D-2



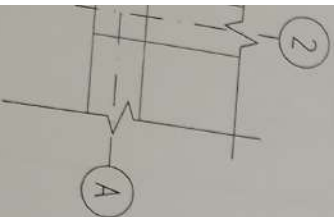
1.300



1. Дані ці аркуші відбитись разом з арк. 5, 7-11
2. З'єднання металевих елементів виконати ручним дугувим зварювальним електродом розділу 12 ДСТУ Б В.2.6-199:2014. Висоту катета шва прийняти рівною менш як 3. Металеві елементи і зварні шви зачислити і пофабрикувати за 2 рази, якщо згідно п.п. 8.1, 8.4 ДСТУ Б В.2.6-193:2013



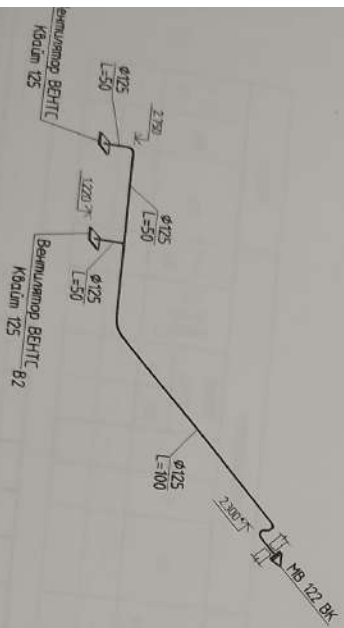Схема системи вентиляції В1, В2



Наименование помещений		
№ прим.		Площадь
1	Подвальное помещение	
2	Сондузал	111,0
3	Сондузал для МНГ	2,7
		3,2
	Разом:	117,6

[illegible]

Позиції



1



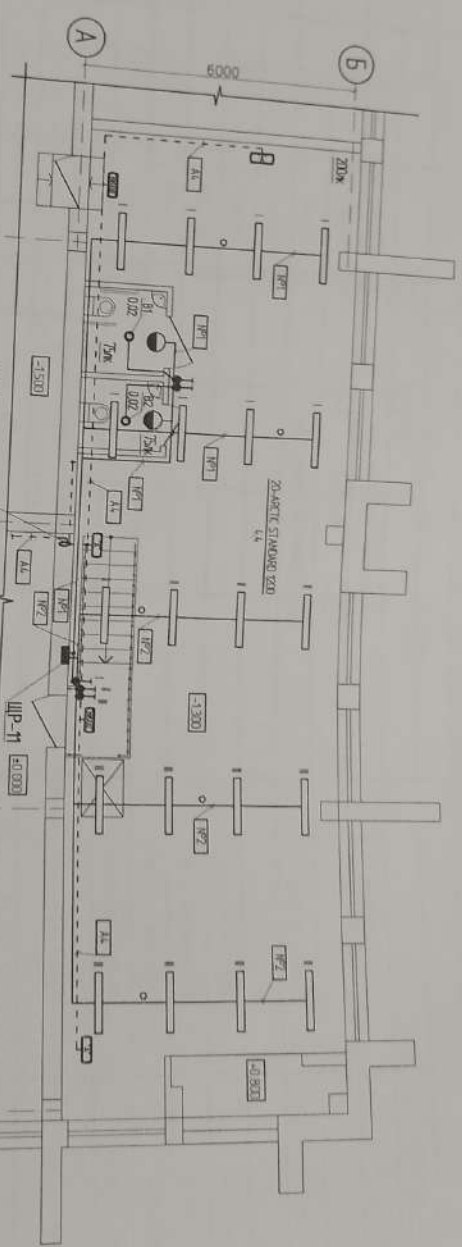
[illegible][illegible]

План підвалу

Умовні позначення

- - Світильник АЕ5-15С СТАНДАРД 1200 стандартний, потужність 330Вт, IP65
- - Світильник 15 LED 100 стандартний, потужність 108Вт, IP44
- - Коробка розподільче
- ! - Викликати об'єкцію з роз'ємом, IP44
- - Світильник SIDA 6523-3 LED стандартний з опціональним джерелом живлення, потужність 38т, IP65
- - Світильник SIDA 6523-3 LED стандартний з опціональним джерелом живлення, потужність 38т, IP65 та номінальним вихідом
- - Вентилятор, №7/8, кВт

На лінії А4 виконано перетин та встановлено перетин (запроєктовано ринице)



Експлікація приміщень

Найменування	Площа, м²	Категорія приміщень
Вне приміщення	111,7	
Вн	2,7	
Вн для МП	3,2	
Разом	117,6	

Примітки

1. Виконання вентиляційної В1 та В2 виконуватись з мережею освітлення санітарно

Зм	Кільк	Аук	№рок	Підпис	Дата
ГП	Варсевич				
Нач зупин	Падлюк				
Розробник	Падлюк				
Перевірив	Гречко				
Н. комп	Головко				

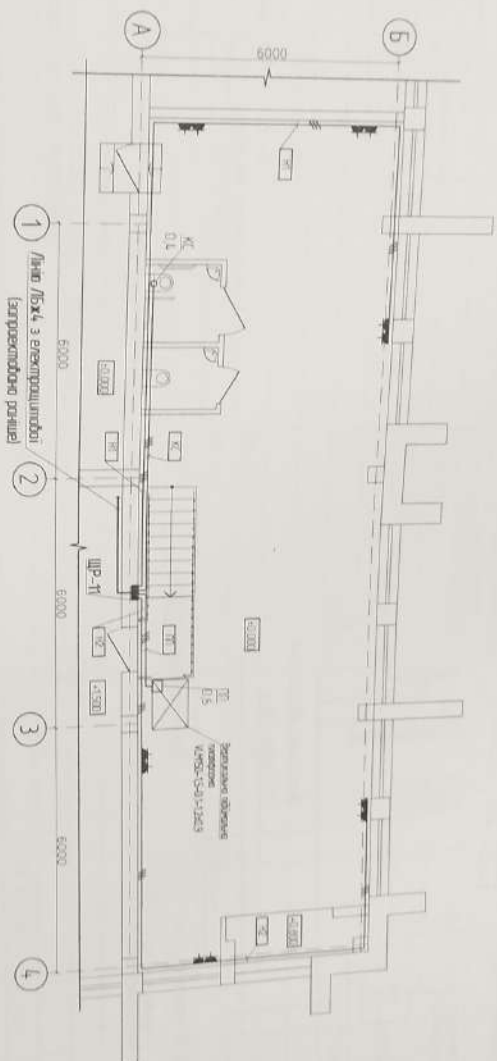
24.3/201

Капітальний ремонт підвального напіростішого (укріплення) Волинської надрабці дібломатки мнен. Вілени Пч

План підвалу

Електромонтажні роботи

Правда или нет?



УМОВИ ПОЗНАЧЕННЯ

- Přesné účelové určené pro sex žen 12-17 let, kůže těla
- Kocotající obnos / 70, 450
- Pálčové masáže / 70, 450
- Kocotná parádě

Експликація приміщень

Трун	Наименование	Площадь, м²	Категория помещений
1	Площадь помещений	111,7	
2	Солнцезащитный	2,7	
	Солнцезащитный	3,2	
	Солнцезащитный для ИТ	117,6	
	Разное		

[illegible]

